


DO INSTALACJI PODZIEMNYCH:

Nr kat.: K-1; K-2; K-3; K-4

-PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA (GŁÓWNIIE DLA CIEPŁOWNICTWA):

Nr kat.: K-5; K-6; K-7; K-8

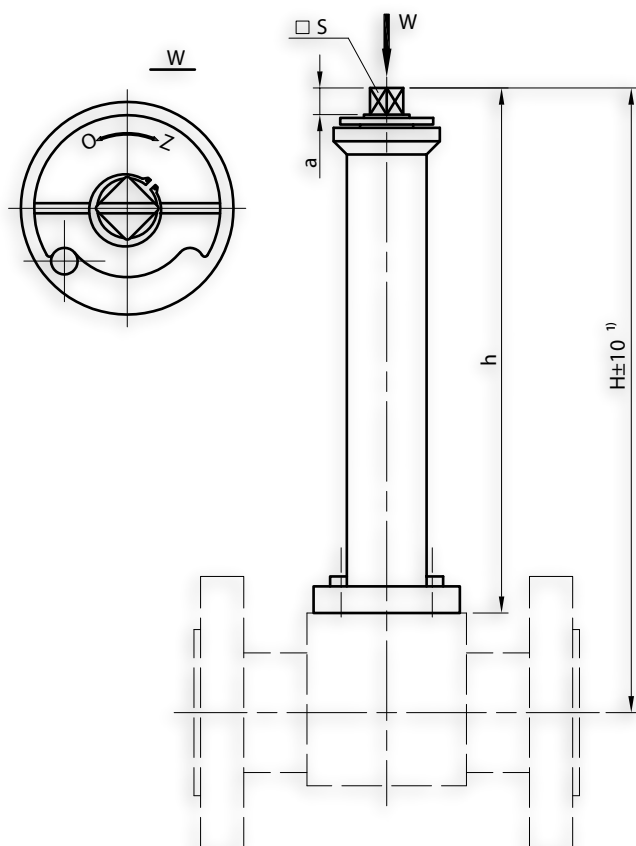

Nr kat. kol.	H ₁₎	h	□ S	a	Zastosowanie dla kurków kulowych ²⁾	
					DN	Nr kat. kurka
K-1	800	765	9	10	10; 15	ZC-1
					15	ZC-2; ZC-3; ZC-6
K-2	800	755	12	12,5	20; 25; 32	ZC-1; ZC-2; ZC-3; ZC-6
K-3	800	735	14	14,5	40; 50	ZC-1; ZC-3; ZC-6
K-4	800	710	17	16,5	65; 80	ZC-6
K-5	147	113	9	10	10; 15	ZC-1
					15	ZC-2; ZC-3; ZC-6
K-6	164	117,5	12	12,5	20; 25; 32	ZC-1; ZC-2; ZC-3; ZC-6
K-7	187	122	14	14,5	40; 50	ZC-1; ZC-3; ZC-6
K-8	212	124	17	16,5	65; 80	ZC-6

¹⁾ Tolerancja (±10) wymiaru „H” wynika z różnych wymiarów między osią danego kurka a powierzchnią mocowania kolumny przy założeniu stałego wymiaru „h” dla poszczególnych grup kurków kulowych.

²⁾ Dotyczy kurków kulowych wykonanych w wersji „dla kolumn”.

UWAGI:

1. Na życzenie zamawiającego po uzgodnieniu, kolumny mogą być wykonane dla innych wymiarów „H” [mm].
2. Kolumny dostarczane są łącznie z kurkami kulowymi.